

PRÜFBERICHT

ECKBRUCHKRAFT VON GESCHWEISSTEN FENSTERPROFILEN AUS PVC-U

Antragsteller: Fa. LIBRA TRADE

übergeben von: VB BEO

am: 09.2012


Prüfgut: verschweißter Profilrahmen, verputzt

System: S 980

Profil (Artikelnummer): FLG Z57 Art.:532036

Versuchsdurchführung und Ergebnisse:

Die Prüfung wurde in VB ZAG auf der Hollinger EPG Maschine (Masch.Nr. 5403, Bj. 1992) durchgeführt. Es wurde die Eckbruchkraft nach der Schlittenmethode ermittelt (DIN 16830).

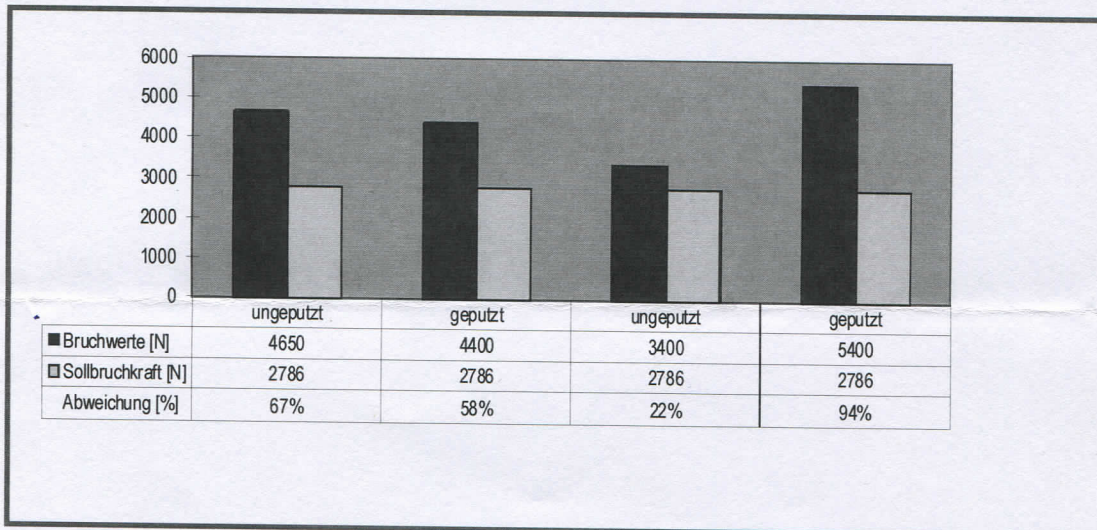

Beurteilung: Bruchwerte OK , Bruchbild OK

Prüfer: Jurenecl/759

Zaareb. am 29.05.2013